



LEGENDA :

- provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN EN 62305–1,2,3,4
- uzemnění ČSN 332000–5–54
- jímací vedení FeZn Ø8/PV 14
- EP ekvipotenciální přípojnice
- SO hlavního pospojování
- SK svorka okapová
- OU ochranný úhelník
- SZ svorka Zkušební
- PJ pomocný jímec

DETAIL :

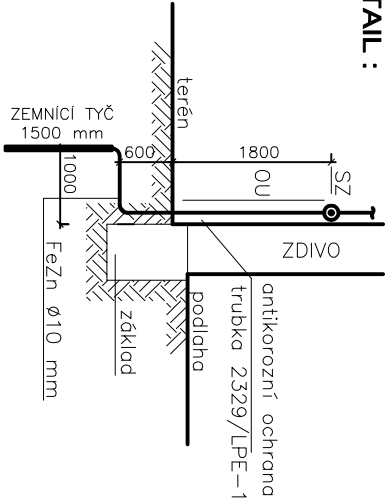

		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Obec Kozojedy, 9. května 40, 281 63 Kozojedy		ČKAIT 0009817 Ing. Karel Foušek	MARTIN KADERÁBEK	ALEŠ NĚMEC
AKCE: Stavění úpravy, přístavba a nástavba objektu p.č. 1006/1, 1006/44 a p.č. st. 52, k.ú. Kozojedy		DATUM 03/2022		
Objekt občanského vybavení a umístění TČ		FORMÁT	2x A4	
		MĚŘÍTKO	1:100	
		STUPEŇ	DSP	
OBSAH: HROMOSVOD	Č. VÝKRESU	PARÉ		
		D.1.4.2-04		